



Устаткування промислової автоматизації

Безпроводний контролер управління водопостачанням з автономним живленням

контролер обробки даних
ВРД 06.010-02
Керівництво з експлуатації

ТУ У 32.2-24585318-003-2001



Зафіксуйте контролер на поверхні стелі біля клапанів згідно проектної документації. Кріплення проводиться за допомогою 2-х саморізів 3,5x25 у провину корпусу контролера.

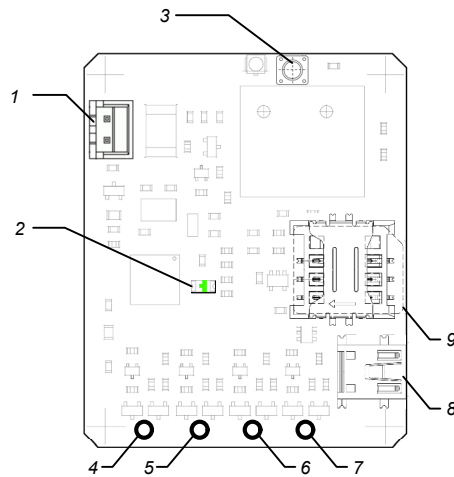


Рис. 1

1. Призначення

Безпроводний контролер управління водопостачанням з автономним живленням (контролер) дозволяє в разі аварій або несплати споживачем послуг водопостачання обмежувати кількість води, що постачається.

Контролер має живлення від акумуляторної батареї або від зовнішнього джерела живлення. У випадку використання акумуляторної батареї, її ємності достатньо для безперебійної роботи протягом 4 років.

Бездротовий контролер обмінюється інформацією з сервером інформаційної системи постачальника послуг водопостачання через GSM / GPRS з'єднання один раз на добу.

2. Технічні характеристики

Експлуатаційні характеристики	
Діапазон робочих температур	-25 ... + 85°C
Клас захисту корпусу по IEC 62262	IK07
Клас захисту корпусу по IEC 60529	IP65
Напруга живлення	4,2 VDC
Споживана потужність, не більше	1 Вт
Габаритні розміри	108x59x34 мм
Маса	120 гр
Тип батареї	Li-Ion не менш 2500 мАч

Характеристики інтерфейсів

VITEX	Контролер обробки даних ВРД 06.010-02 Керівництво з експлуатації 06.010-02PE-v1	Стр. 1 з 4 01.04.2019
--------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

VITEX	Контролер обробки даних ВРД 06.010-02 Керівництво з експлуатації 06.010-02PE-v1	Стр. 3 з 4 01.04.2019
--------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Напруга управління клапанами	3-6 В
Кількість клапанів	2
Потужність клапанів	До 2 Вт
Управління	CR-01, CR-05
Рекомендований клапан	CWX-15 electric motorized brass ball valve for water
Управління клапаном	0 – 100% з шагом 10%
Характеристики безпроводного інтерфейсу	
Стандарт мережі	Стільниковий зв'язок GSM-900/1800
Протокол	GPRS, TCP/IP Vitex® Track Protocol, FTP
Максимальна вихідна потужність	2 Вт (GSM-900) 1 Вт (GSM -1800)
Смуги радіочастот	888-915 МГц / 933-960 МГц 1710-1785 МГц / 1805-1880 МГц
Радіо модуль системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки QUECTEL моделей M66. Внесений до Реєстру РЕЗ та ВП від 19.01.2016 №25.	

3. Склад

Зовнішній вигляд контролера показаний на рис. 1., де:

1. Роз'єм підключення батареї.
2. Індикатор.
3. Антенний роз'єм.
4. Управління клапаном № 1 (+).
5. Управління клапаном № 1 (-).
6. Управління клапаном № 2 (+).
7. Управління клапаном № 2 (-).
8. Роз'єм налагодження.
9. Роз'єм підключення SIM картки.

Контролер постачається у корпусі, в якому встановлено кабель – подовжувач антени та кабельний сальник з кабелем для підключення клапану.

У таблиці наведено призначення проводів кабелю контролера та призначення проводів клапанів, що найбільш підходять.

Таблиця 1.

Колір	Призначення	CWX-15 CR-01	CWX-25S CR-01
Жовтий	Управління клапаном № 1 (+)	Жовтий	Червоний
Синій	Управління клапаном № 1 (-)	Синій	Чорний
Червоний	Управління клапаном № 2 (+)	Жовтий	Червоний
Чорний	Управління клапаном № 2 (-)	Синій	Чорний

4. Інсталяція

Вимкніть батарею від контролера. Вставте SIM картку до відповідного роз'єму контролера.

Прокладіть кабель від контролера до клапанів. При необхідності подовжуйте його кабелем 4x0.22 чи подібним. Сумарна довжина кабелю 4x0.22 не більш 2 м. При необхідності подовжити потрібно використовувати кабель з більшим діаметром проводу.

Визначити місце встановлення антени. Місце повинне бути максимально близько до дверей, вікон на вулицю, слід уникати встановлення антени на металевих поверхнях. Рівень сигналу стільникового оператора зв'язку повинен бути максимальним, RSSI не нижче рівня -90 dBm. Рівень сигналу можна контролювати за допомогою вільного програмного забезпечення мобільним телефоном з картою того ж оператора, що і в контролері.

Коли рівень сигналу з комплектної антени при максимальній відстані від контролера все одно менше за потрібний, слід використовувати другу антену з більшим коефіцієнтом підсилення та більшою довжиною. Зафіксуйте антену. Прокладіть кабель від антени до контролера.

Увімкніть живлення – підключіть батарею до контролера.

Після підключення контролер:

- проводить діагностику клапанів зачинаючи та повністю відчинаючи їх;

- передає дані до серверу системи. Процес передачі відображається індикатором контролеру. Кількість спалахів індикатора відповідає: 1 - модем включений, SIM карта готова, конфігурація модема проведена, 2 - канал GPRS підключений, 3 - є з'єднання з сервером.

Потрібна наявність 3-ти спалахів індикатора.

5. Порядок експлуатації

Контролер веде обмін даними з сервером інформаційної системи постачальника послуг водопостачання через GSM / GPRS з'єднання один раз на добу о 19.00 - 20.00 за київським часом.

Контролер передає встановлений рівень відкриття клапанів та свій стан (аварії, напруга батареї та інше).

Для боротьби з закисанням шарових кранів, один раз на тиждень контролер робить технологічний прогін клапанів. Для цього він відкриває та закриває клапан не змінюючи при цьому встановлений рівень відкриття.

Протокол обміну між клієнтським програмним забезпеченням та з сервером інформаційної системи постачальника послуг водопостачання може бути наданий на запит.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється:

Проводити монтажні роботи та вставляти SIM картку при поданій напрузі живлення;

7. Таблиця пошуку несправності

Характер несправності	Можлива причина несправності	Дії з усунення несправності
Немає індикації контролеру	Немає живлення Відмова прибору Несправна SIM карта	Проконтролювати підключення та справність батареї Передати до сервісного центру Виробника Змінити SIM карту
Тільки 1 спалах індикатора	Низький рівень сигналу мережі ОСЗ Відмова в сервісі	Проконтролювати підключення, якість антени СЗ, у випадку низької якості зв'язку змінити антену чи її розташування. Зв'язатися з постачальником послуги диспетчеризації
Тільки спалахи індикатора	2 Несправність серверу системи	Зв'язатися з постачальником послуги диспетчеризації

Адреса сервісного центру: Україна, Київ, вул. Гарматна, 2 +38 (044) 501 92 08

VITEX	Контролер обробки даних ВРД 06.010-02 Керівництво з експлуатації 06.010-02PE-v1	Стр. 2 з 4 01.04.2019
--------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

VITEX	Контролер обробки даних ВРД 06.010-02 Керівництво з експлуатації 06.010-02PE-v1	Стр. 4 з 4 01.04.2019
--------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------